


- Rura PVCØ110
zakończona kielichem
(przejście przez ścianę
w rurze ochronnej Ø200)- element stały
- Kolano PVCØ110
88° - montowane/demontowane przy
montażu/demontażu kontenera
- Bosa rura PVCØ110
- montowane/demontowane przy
montażu/demontażu kontenera
- Nasuwka PVCØ110
- montowane/demontowane przy
montażu/demontażu kontenera
(po demontażu kontenera bosą rurę
PVCØ110 zaślepić)
- Rura PVCØ110 SN8
- Redukcja PVCØ110/160
- Przyłącze PVCØ160 SN8

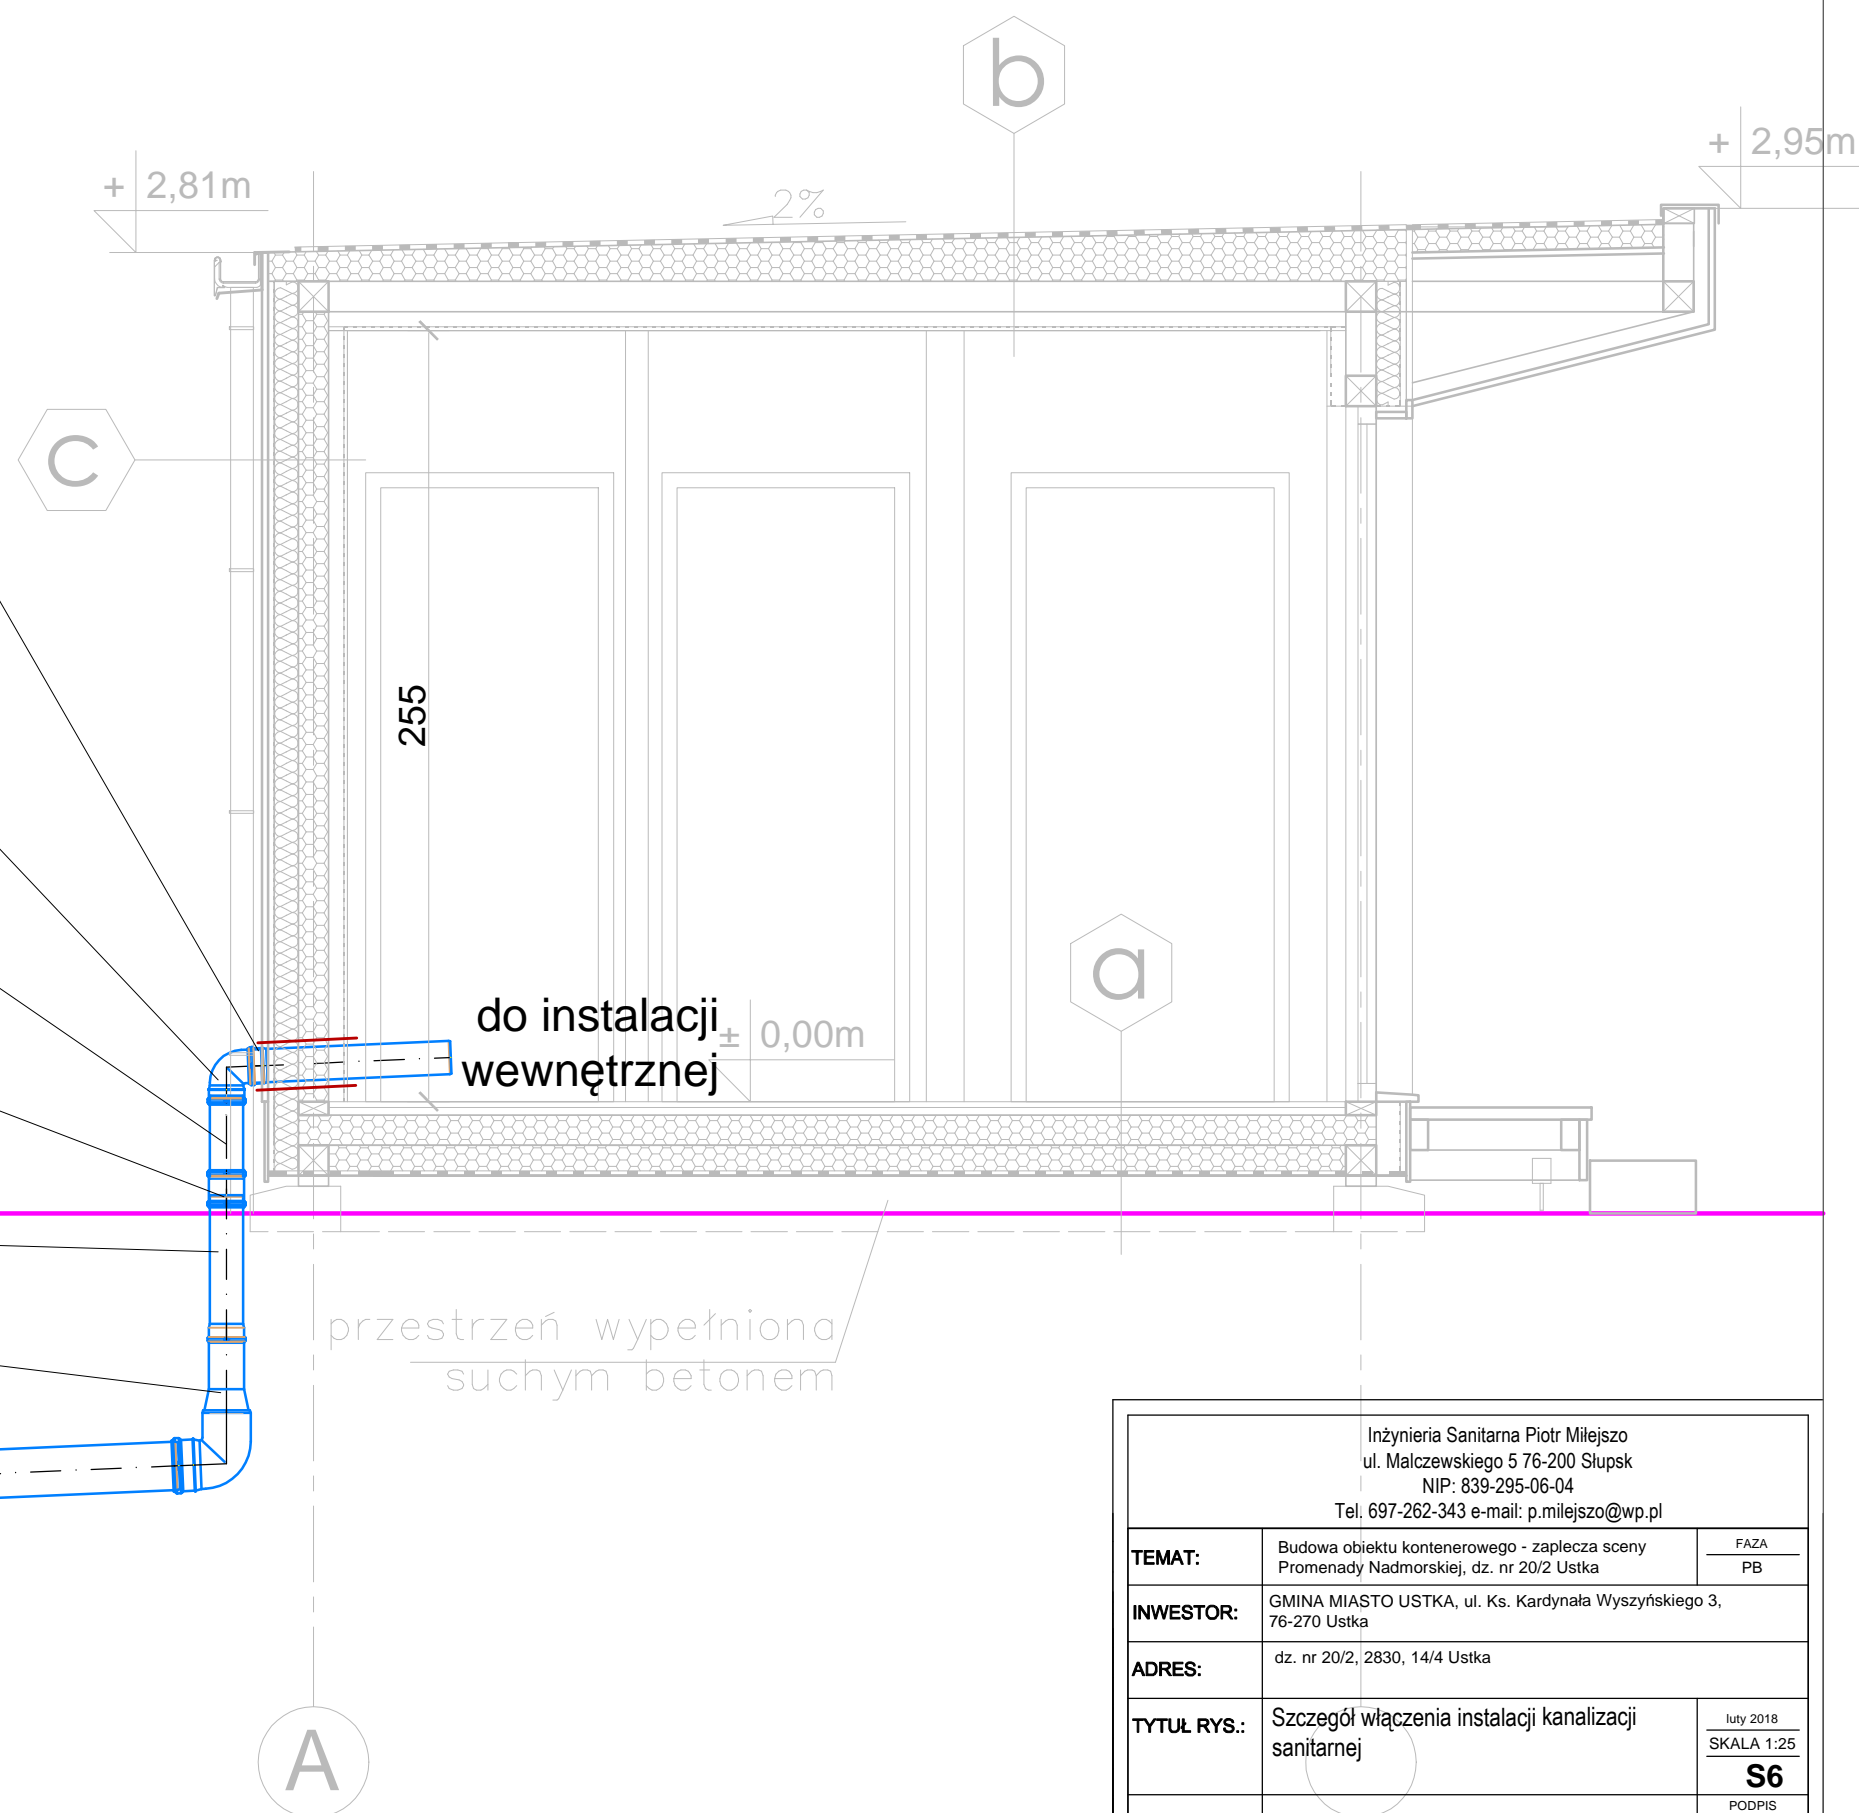

Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. Malczewskiego 5 76-200 Słupsk NIP: 839-295-06-04 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl		
TEMAT:	Budowa obiektu kontenerowego - zaplecza sceny Promenady Nadmorskiej, dz. nr 20/2 Ustka	FAZA PB
INWESTOR:	GMINA MIASTO USTKA, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	
ADRES:	dz. nr 20/2, 2830, 14/4 Ustka	
TYTUŁ RYS.:	Szczegół włączenia instalacji kanalizacji sanitarnej	luty 2018 SKALA 1:25 S6
PROJEKTOWAŁ:	inż. Bogdan Sikorski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr.nr A/NB/8300/11/78	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo	PODPIS