

Rura PEØ25
bosa
(przejście przez ścianę
w rurze ochronnej Ø32)- element stały


Kolano skręcane PEØ25/25
- montowane/demontowane przy
montażu/demontażu kontenera

Bosa rura PEØ25
- montowane/demontowane przy
montażu/demontażu kontenera

Dwuzłączka skręcana PE 25/25
- montowana/demontowana przy
montażu/demontażu kontenera

Skrzynka uliczna do zasuw

Przyłącze wody PEØ25

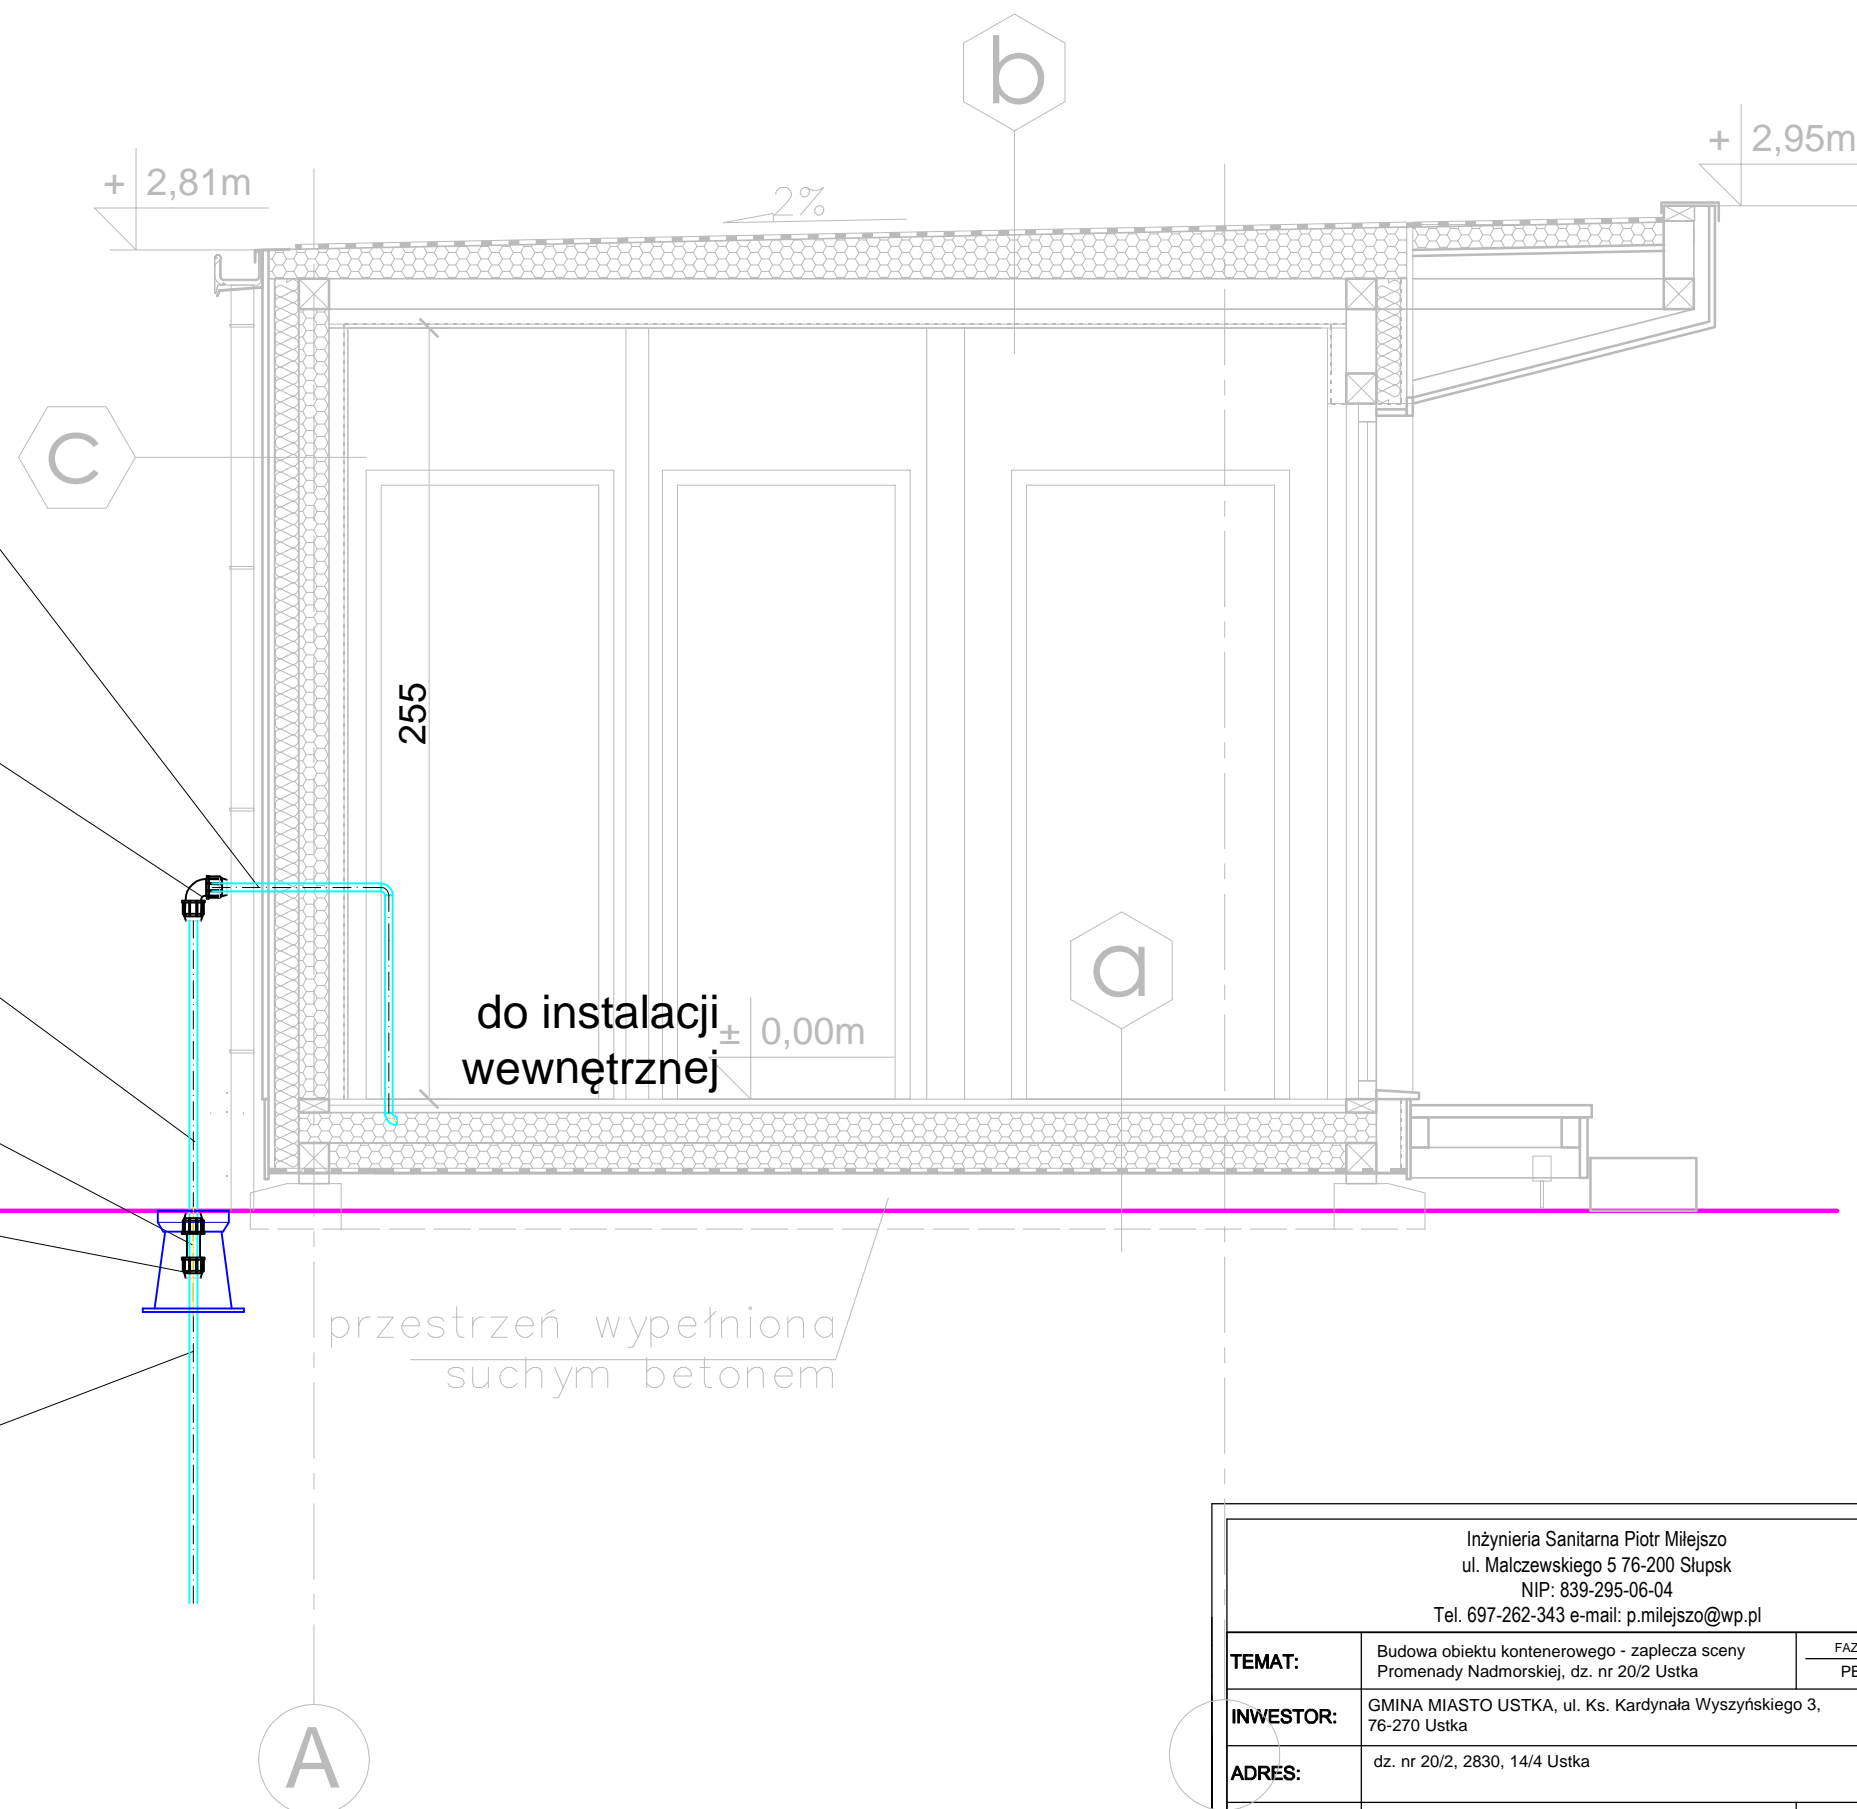

Inżynieria Sanitarna Piotr Milejszo ul. Malczewskiego 5 76-200 Słupsk NIP: 839-295-06-04 Tel. 697-262-343 e-mail: p.milejszo@wp.pl		
TEMAT:	Budowa obiektu kontenerowego - zaplecza sceny Promenady Nadmorskiej, dz. nr 20/2 Ustka	FAZA PB
INWESTOR:	GMINA MIASTO USTKA, ul. Ks. Kardynała Wyszyńskiego 3, 76-270 Ustka	
ADRES:	dz. nr 20/2, 2830, 14/4 Ustka	
TYTUŁ RYS.:	Szczegół włączenia instalacji wodociągowej	luty 2018 SKALA 1:25 S7
PROJEKTOWAŁ:	inż. Bogdan Sikorski Uprawnienia projektowe w specjalności instalacyjno-inżynierskiej branży sanitarnej upr.nr A/NB/8300/11/78	PODPIS
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Piotr Milejszo	PODPIS